

Poziom porównawczy 154,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	159,00	159,25	159,30	159,75	160,25	160,43	160,90	161,00	161,10
Rzędna osi rurociągu [m]	157,40	157,64	157,70	158,08	158,50	158,65	159,00	159,25	159,50
Zagłębienie osi rurociągu	1,60		1,60		1,75		1,90		1,60
Odległości [m]		35,5		60,4		42,4		12,9	
Średnice, materiał	110		110		110		110		110
Spadek		0,8 %			1,3 %		1,2 %		3,9 %
Długość trasy [m]	0,0	28,3	35,5	64,4	95,9	108,7	138,3	144,8	151,2


W1 8,0

W2

W3

W4


W5

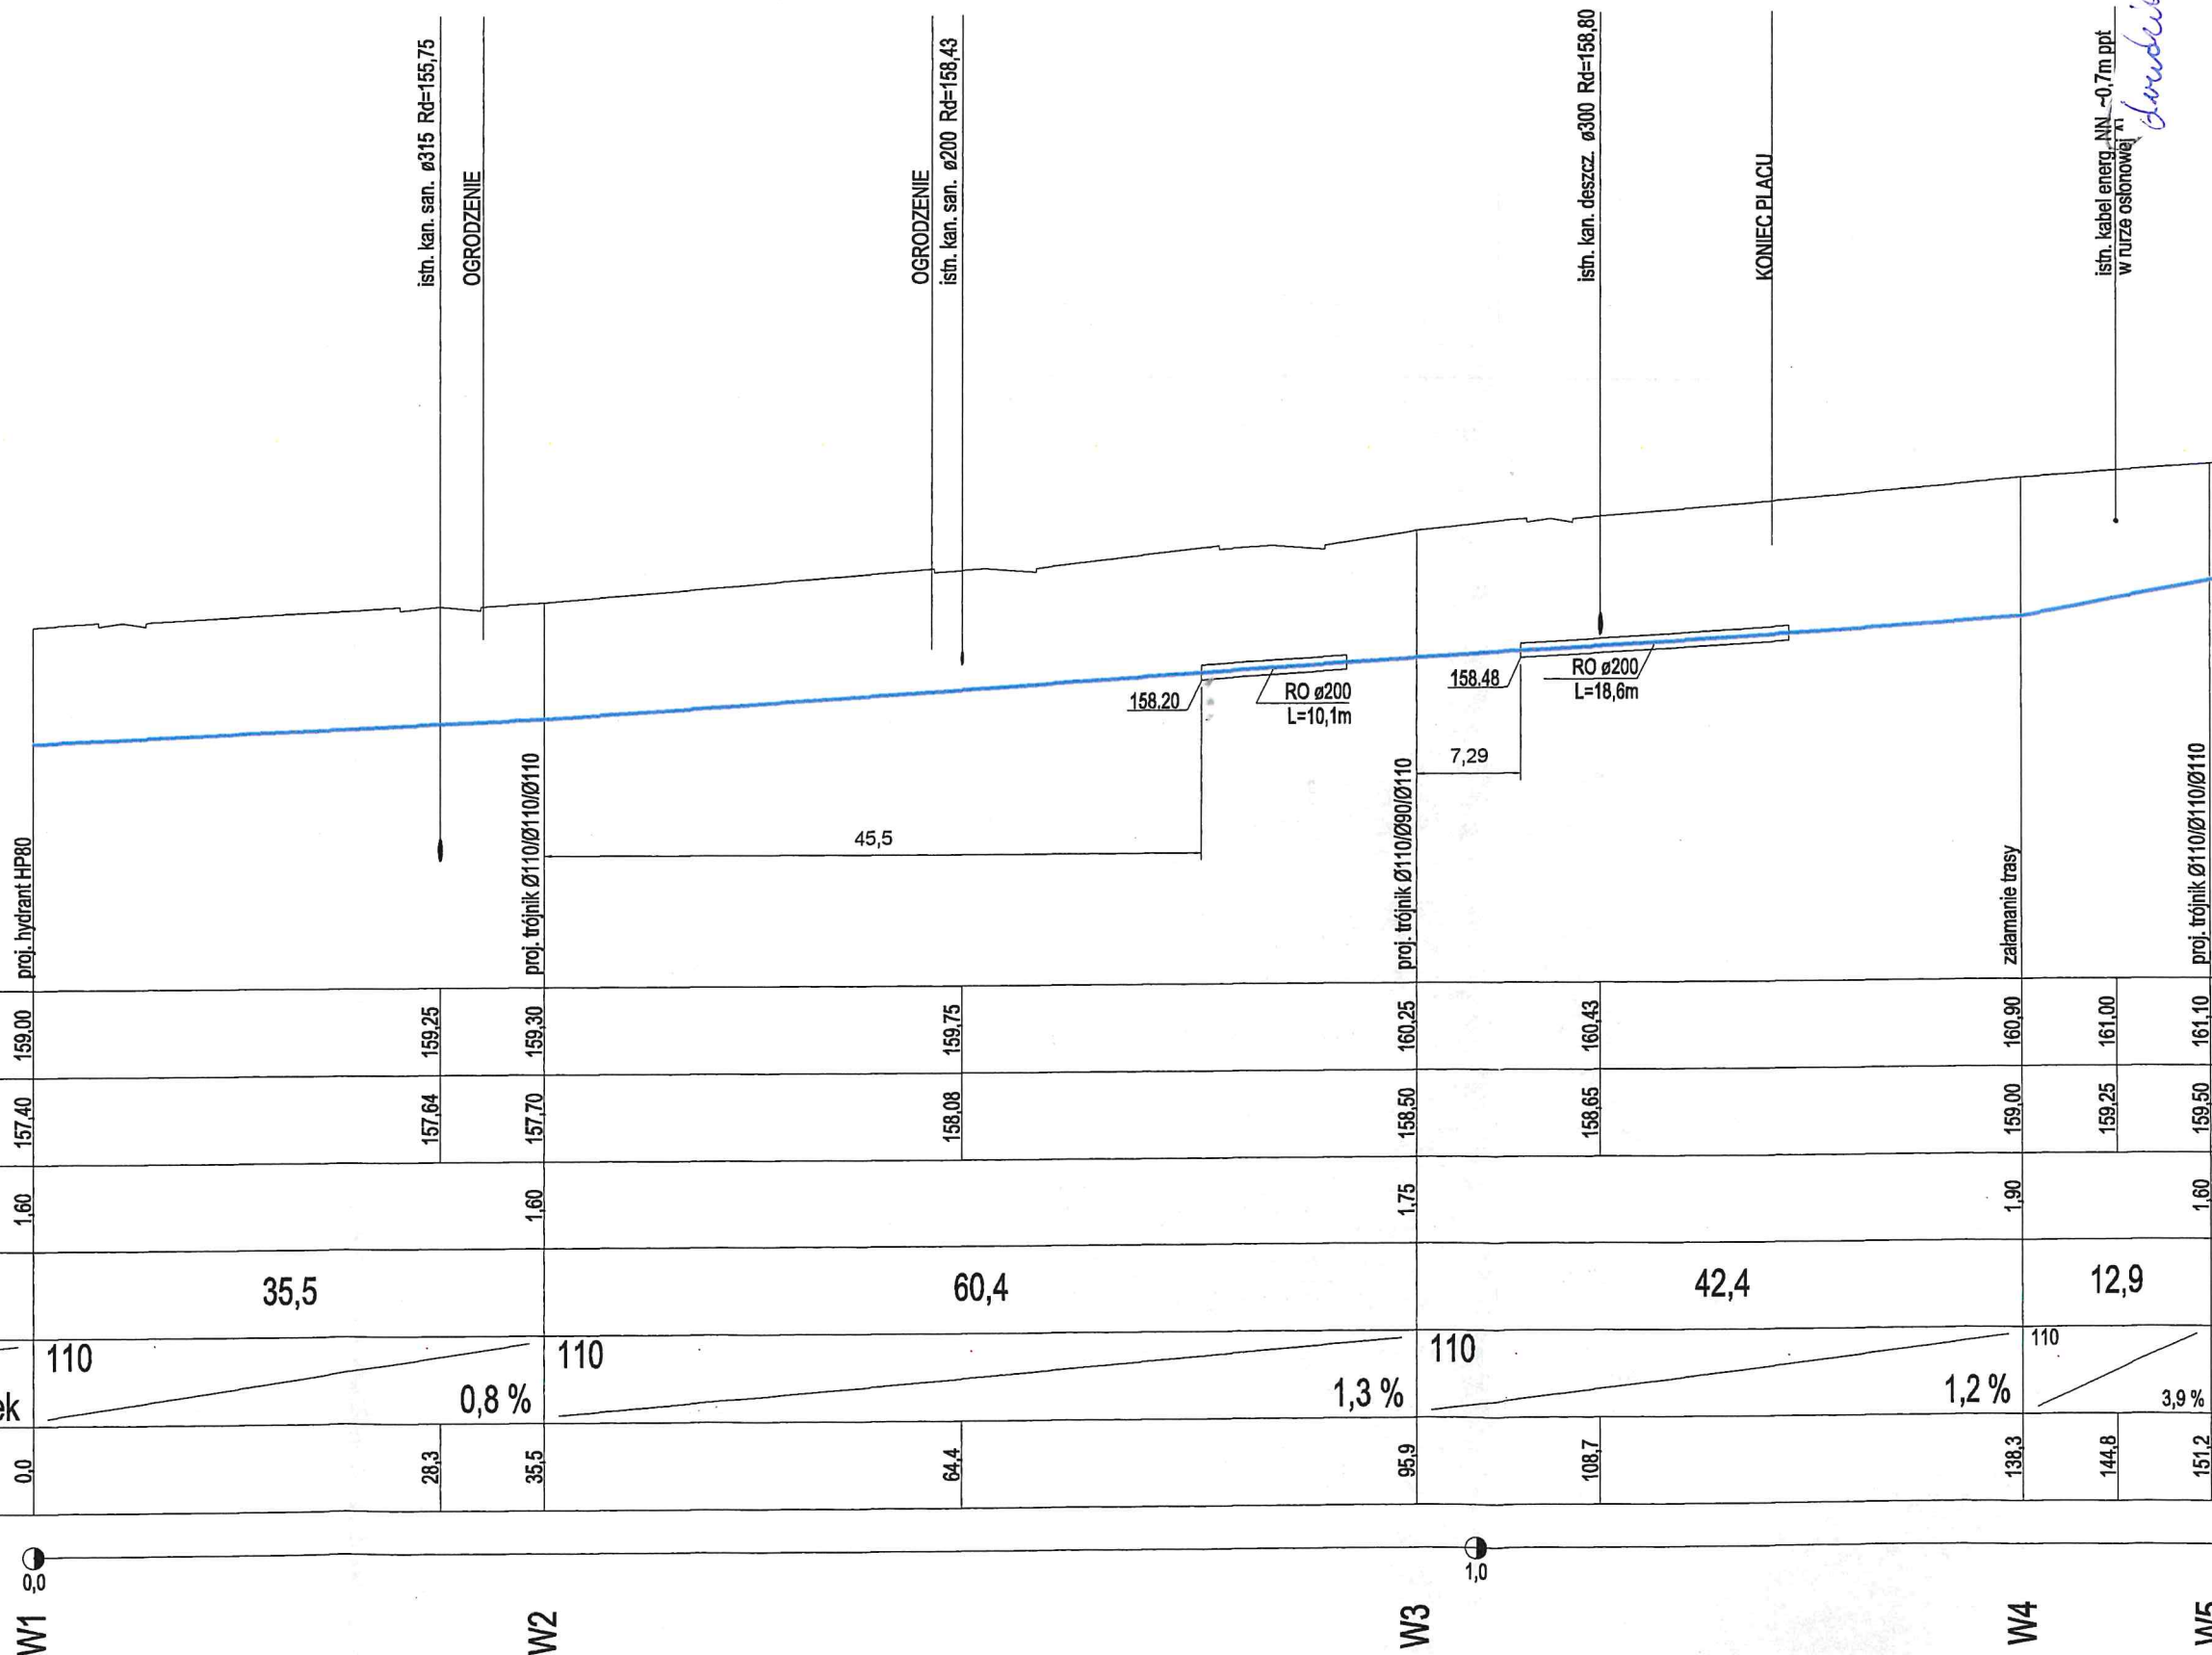

61/1  
Grodziński

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ C

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 ZDUŃSKA WOLA

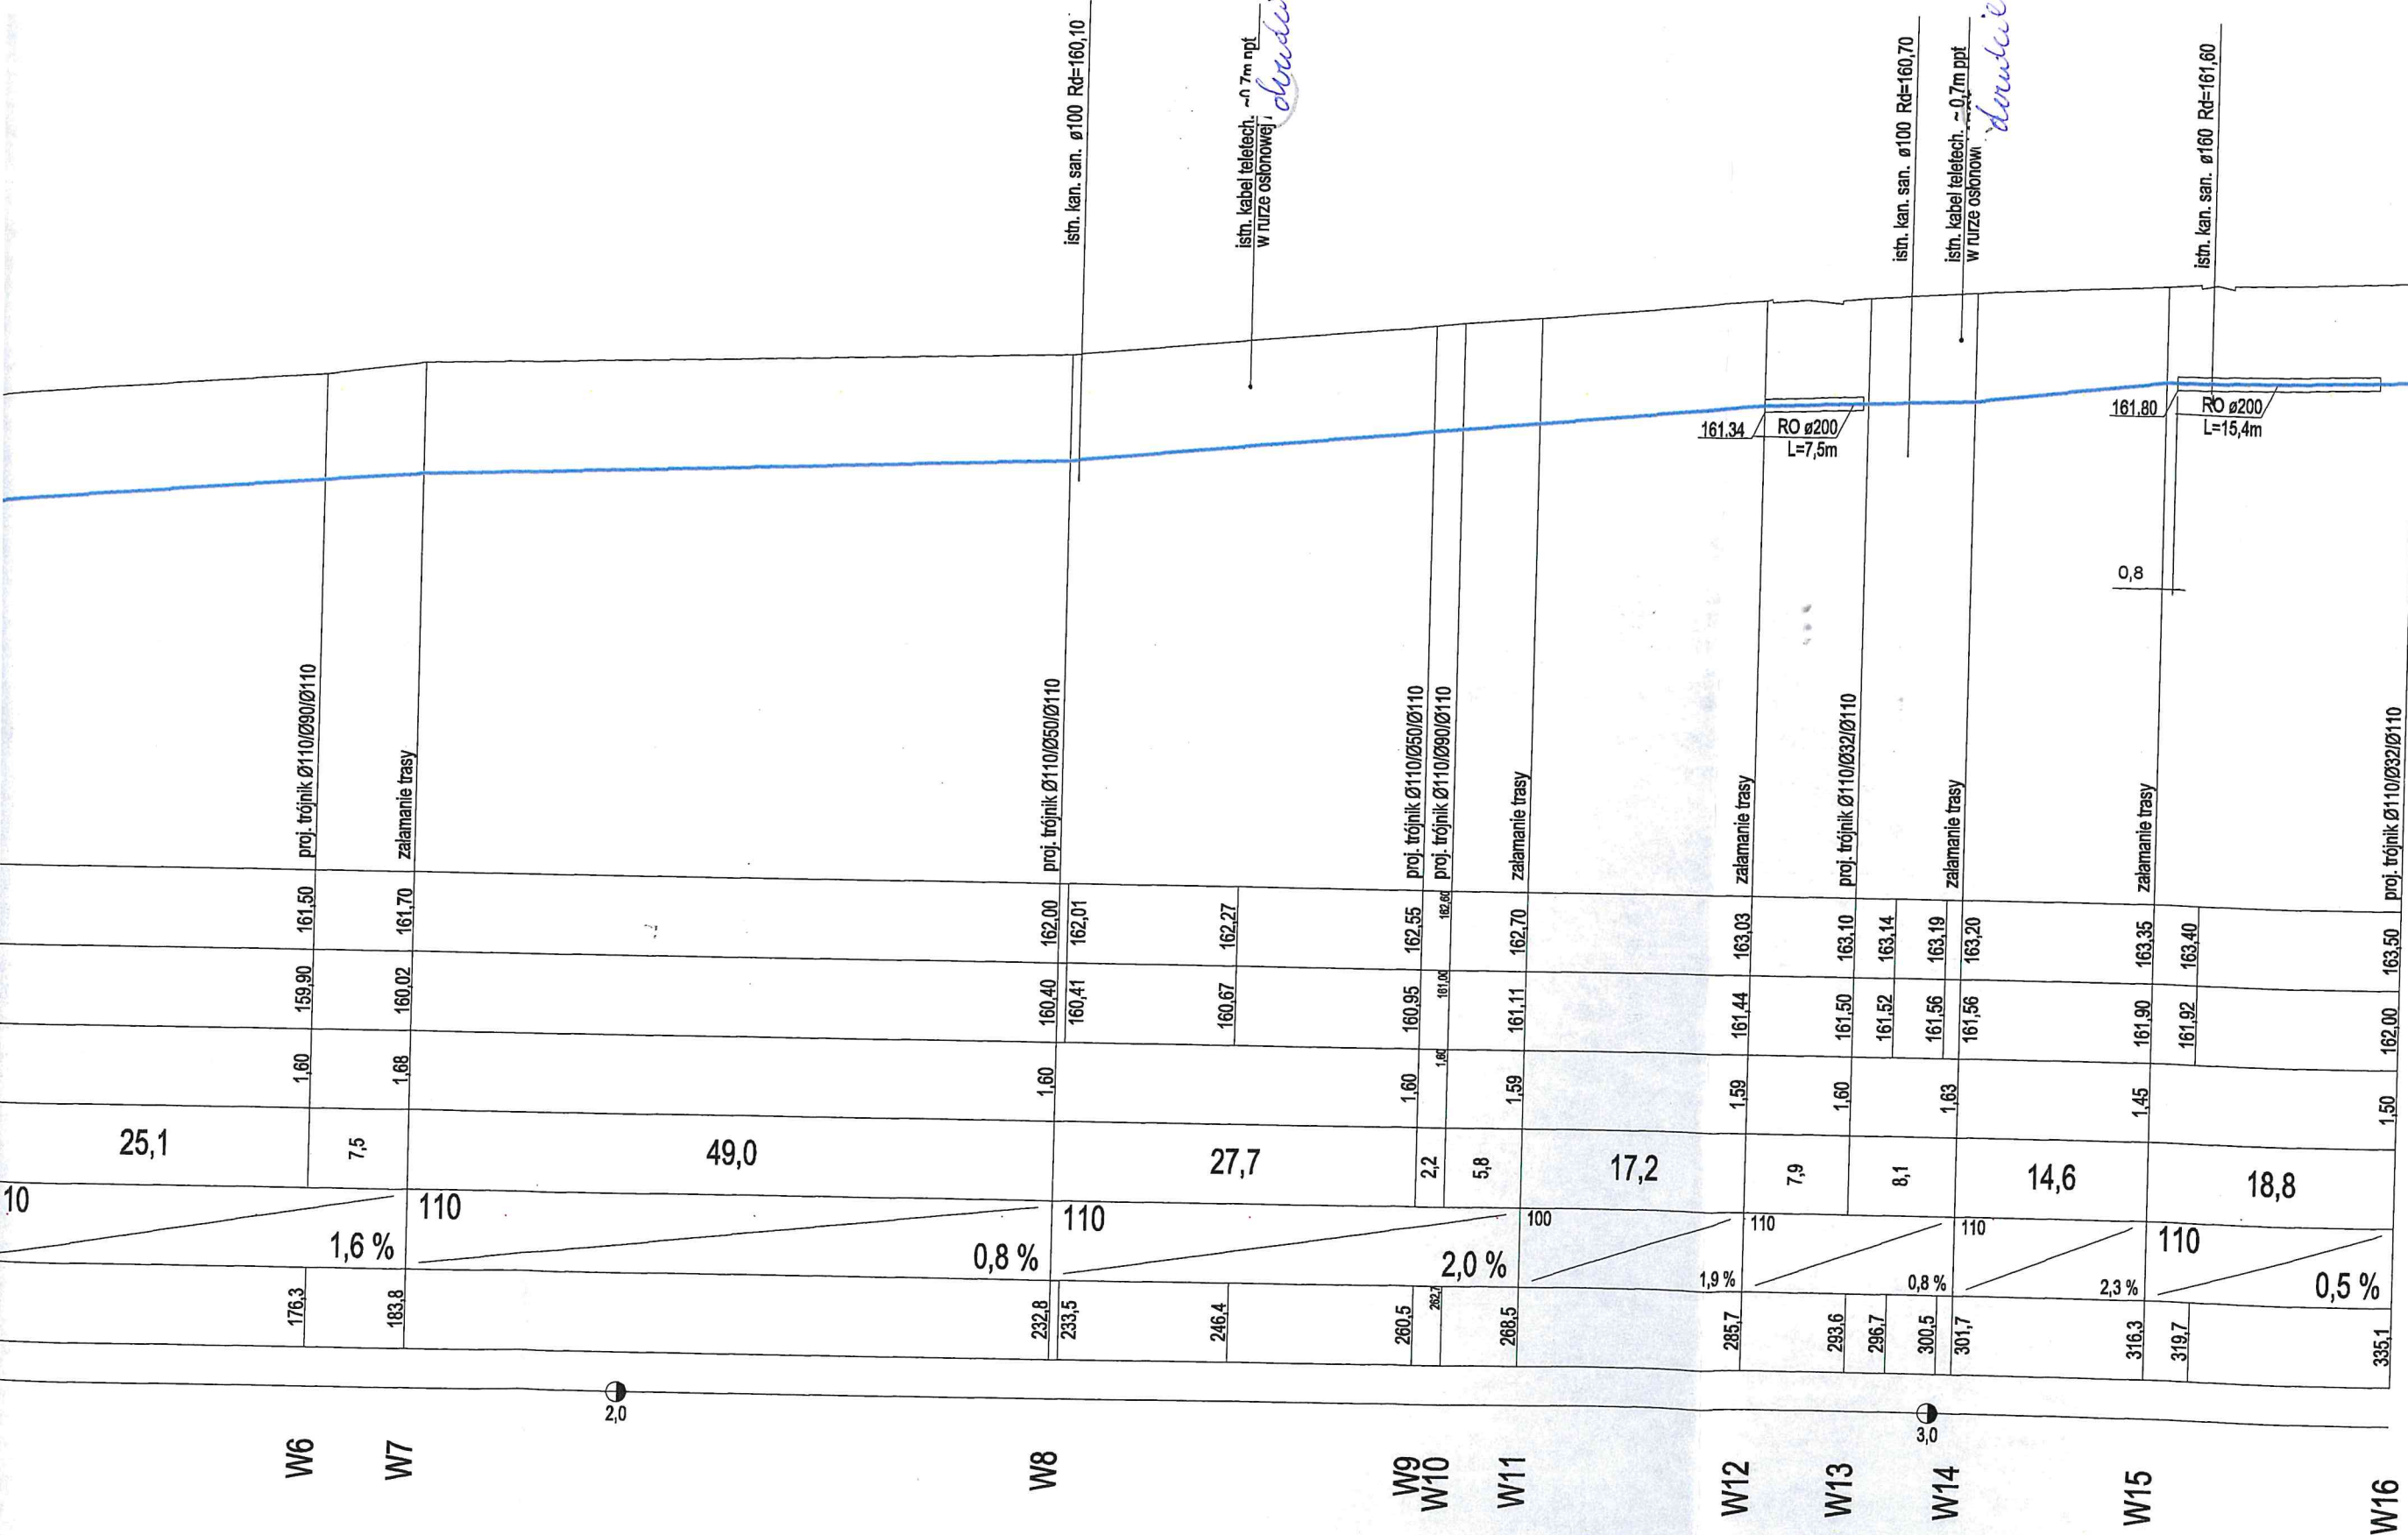

inwestor:

PROJEKTOWANIE I NADZORY  
98-200 Sieradz, C.K. Norwida 9, tel. (043) 822-32-69, e-mail: mikospin@gmail.com

TERESA SUPEŁ

Temat: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 2/1, 2/2, 307 W MIEJSCOWOŚCI SZADEK OBRĘB 9 PRZY UL. SIERADZKIEJ ORAZ NA DZ. NR EWID. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4 W MIEJSCOWOŚCI STAROSTWO SZADEK OBRĘB WIELKA WIEŚ GM. SZADEK

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK  
UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

Skala:  
pion  
1:100  
poz.  
1:500

Nr rys.:  
Teresa Supeł

1/2